



SDBST-HJ2022-A07045

环境检测报告

报告编号：SDBST-HJ2022-A07045

项目名称：雨水检测

委托单位：胜华新能源科技（东营）有限公司
（山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司）

检测类别：委托检测

报告日期：2022 年 07 月 18 日

山东百斯特职业安全监测评价有限公司

小册子

委托单位 山东石大胜华化工集团股份有限 检测类别 委托检测
2022-07-07 2022年07月18日

样品数量和状态	雨水：聚乙烯瓶 3 个，玻璃瓶 6 个，样品均状态完好。
---------	------------------------------

	序号	仪器名称	型号	设备编号
检测仪器	1	紫外分光光度计	UV-2600	L004
	2	电子天平	AUW220D	L005
	3	便携式 pH 计	P611	T199
	4	手持式气象站	LB-FYQ4	T195
	5	水样采集器	/	T157
	6	节能 COD 恒温加热器	JHR-2	L053

[illegible]


报告编制: 邵晋东

审 核: 李 鹏 程

签发: 杨广

检测章

签发日期:

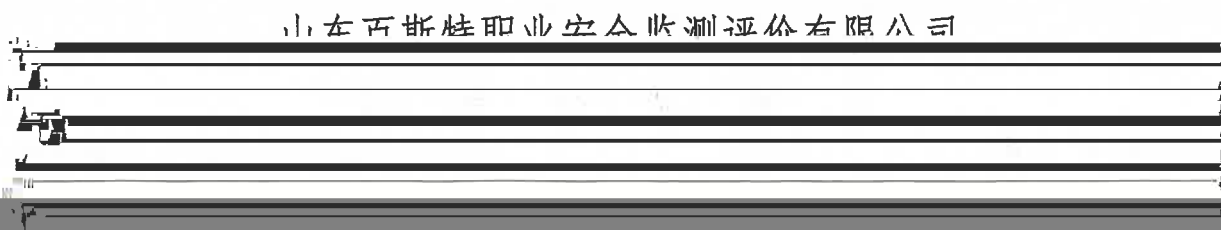

水质检测委托单

采样时间	2022.07.07	分析完成时间	2022.07.10		
采样地点	检测项目	检测结果			
		第一次	第二次	第三次	
雨排口	pH 值（无量纲）	7.6	7.4	7.6	
	CODcr（mg/L）	26	29	27	
	氨氮（mg/L）	1.17	1.13	1.11	
	石油类（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	
	悬浮物（mg/L）	4	7	9	

附 页

附表1：检测期间气象参数

采样日期	气温(℃)	气压(kPa)	湿度(%RH)	风向	风速(m/s)	总云量	低云量
2022.07.07	27.7~28.6	100.0	63.6~69.2	西南风	1.3	5	4

附表 2：检测项目分析方法

序号	检测项目	检测方法	检测标准
1			HJ 828-2017 4mg/L
2			HJ 535-2009 0.025mg/L
3			HJ 970-2018 0.01mg/L
4	电极法	HJ 1147-2020	/
	重量法	GB/T 11901-1989	

附表 3：质控措施

表 3-1 质控措施一览表


- 1 本次检测雨水，对于不同检测项目均采用相应采样标准及方法。
- 2 样品进入实验室前均已进行密码编号。
- 3 本次采样所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

表 3-2 质控结果一览表

质控项目	标样真值 (mg/L)	标样测值 (mg/L)	是否合格
氨氮	1.57±5%	1.58	是
COD _{Cr}	33.2±1.5	32	是

*****报告结束*****

说 明

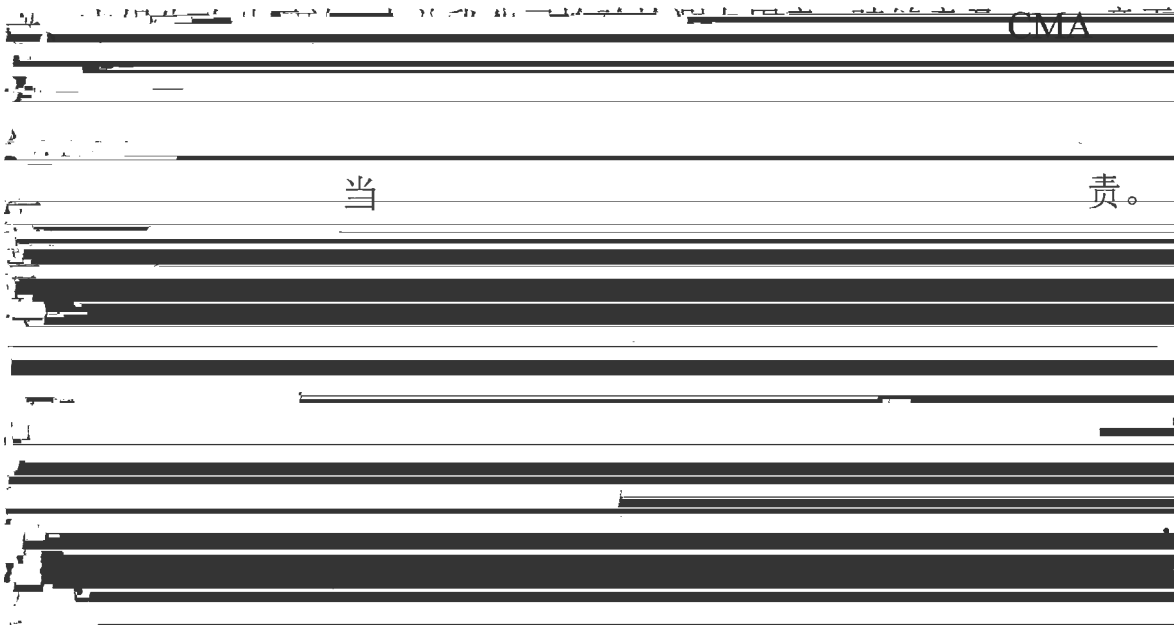

测报告专用章。

六、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

七、用户所提供的信息或数据不实或者与实际情况不符而导致检测结果

果异常，本单位不予受理。



不再做留样。

检测机构：山东百斯特职业安全监测评价有限公司

联系地址：山东省东营市东营区东六路 25 号华特电气办公楼 101 室

邮政编码：257091

联系电话：0546-8070678

传 真：0546-8073567